





W celu ustalenia dokładnego zagłębienia istniejącego uzbrojenia terenu, przed przystąpieniem do prac związanych z budową projektowanej instalacji wodociągowej, należy wykonać wykopy kontrolne. W przypadku innego zagłębienia ciepłociągu od założonego w projekcie projektowaną instalację wodociągową należy wykonać unikając kolizji z istniejącą infrastrukturą, jednocześnie zachowując zagłębienie na poziomie min. 1,0m.

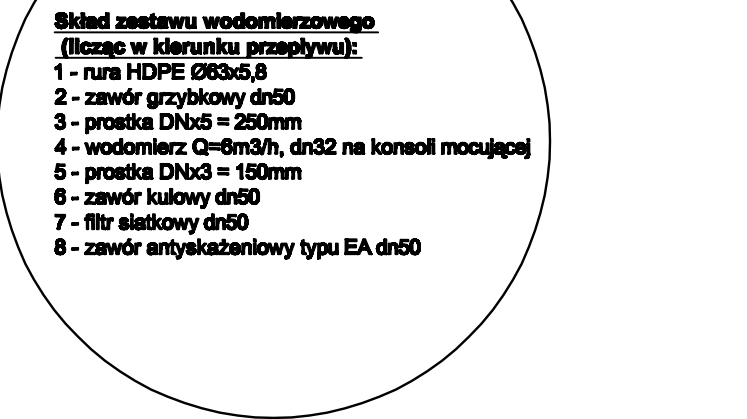

PRACOWNIA PROJEKTA			
			
PIOTR KĘDZIERSKI			
www.stylpro-architekt.pl styl@stylpro.pl p.kedzierski@poczta.fm			
CZĘSTOCHOWA UL. BŁEKIENIA 4B TEL. 091 773 809 802 800 800			
nazwa inwestycji			
BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY, WIELORODZINNY			
adres inwestycji			
CZĘSTOCHOWA , UL. KONTKIEWICZA 4B, DZIAŁKA NR EWID. 144/26 OBIEK 62 JEWUŚCIA EWID. MIASTO CZĘSTOCHOWA			
inwestor			
ZAKŁAD GOSPODARSTWA MIESZKALNO-WYTWÓRZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W CZĘSTOCHOWIE UL. P.O.W. 24			
temat projektu			
PRZYLĄCZE WODOCIĄGOWE			
PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr:	podpis
mgr inż. Tomasz Bielecki	sanitarna	SLK4486/PW06/12	
tytuł rysunku			skala
PROFIL PODŁUŻNY PRZYLĄCZA WODOCIĄGOWEGO			1:100
branża			nr rysunku
SANTARNA			7
data opracowania		LPIEC 2016	