


PIWNICA

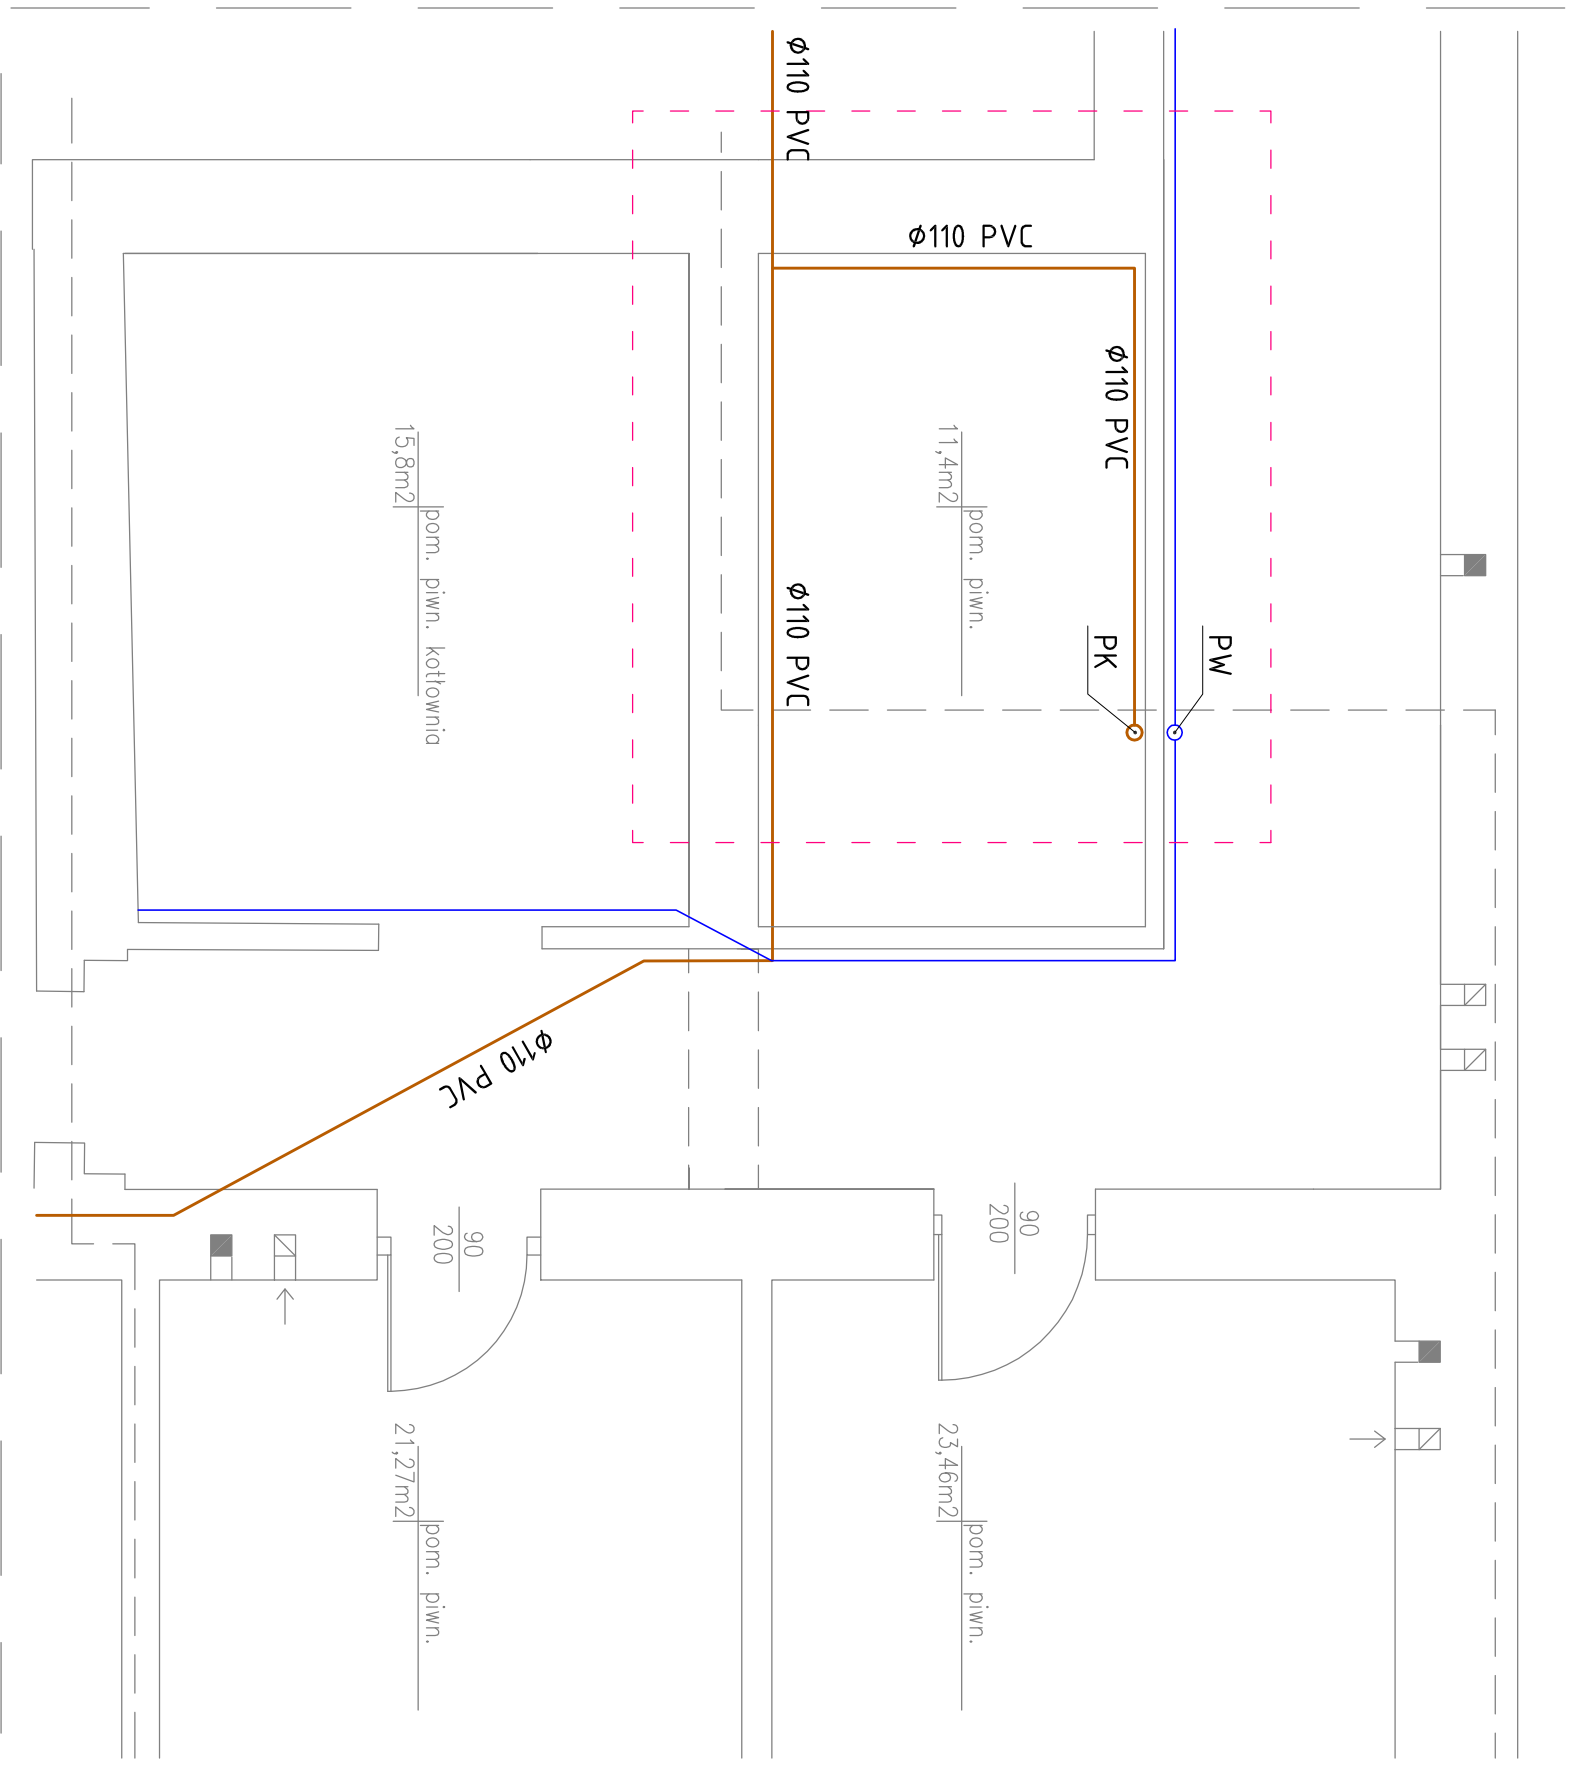

OZNACZENIA

- | | |
|----|----------------------------------|
| — | kanalizacja sanitarna wymieniana |
| — | woda zimna istniejąca |
| PK | pion kanalizacyjny istniejący |
| PW | pion wody istniejący |

UWAGA

Instalując żeliwną instalację kanalizacji sanitarnej należy wymienić na nową z tworzywa PVC.

Zakres wymiany zaznaczony na rysunku włącznie z wyjściem kanalizacji do ściany zewnętrznej.

Zachować należy przy tym trasę i spadki istniejącej kanalizacji

SIMAF Sp. z o. o.			
44-100 GLIWICE, ul. KAROLINKI 58			
Inwestor:	ZKŁAD GOSPODARKI MIESZKANOWEJ TOMASZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO UL. POLSKIEJ ORGANIZACJA WOJSKOWEJ 24, CZĘSTOCHOWA		
Obiekt:	LOKAL NR2 PRZY AL. WOLNOŚCI 29 W CZĘSTOCHOWIE JAKO DWA LOKALE USŁUGOWO-BIUROWE		
Adres:	UL. ALEJA WOLNOŚCI 29, 42-200 CZĘSTOCHOWA	Data:	02.2016r.
Treść rys.	INSTALACJA WOD-KAN RZUT PIWNICY	Bronza:	INSTALACJE SANITARNE
Projektant	tech. bud. Edward Michaliłk	Upr. bud. nr 250/79 kt	Skala: 1:50
Opracował	mgr inż. Konrad Burzyński	Rys nr:	IS-01