


ROZWINIĘCIE INSTALACJI PION NR 4, 5 I 6

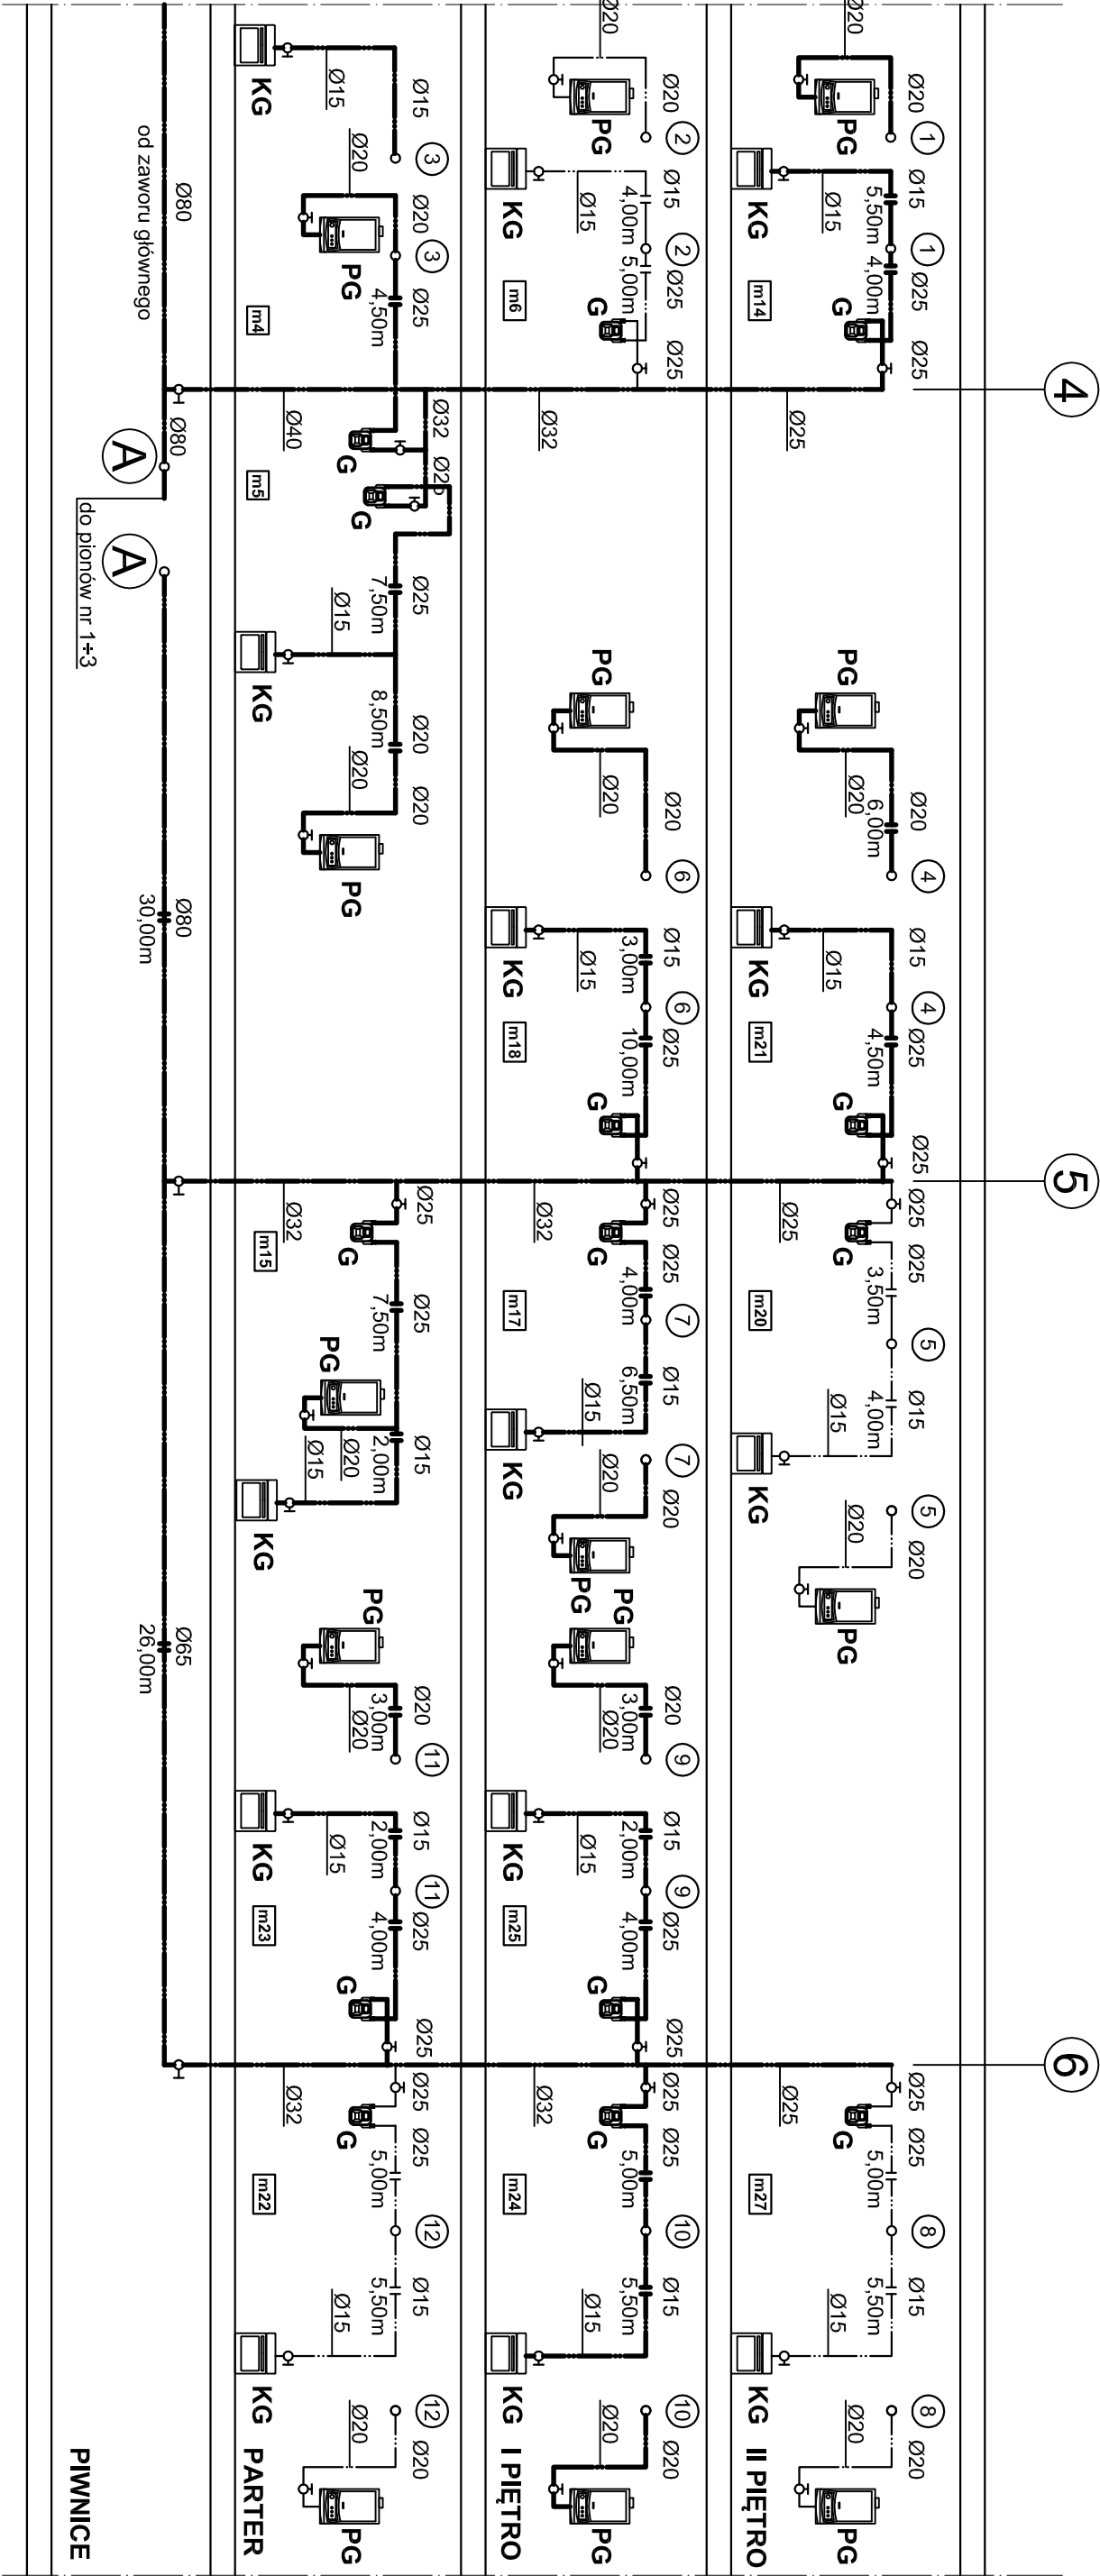

UWAGA!
PIECE GAZOWE DWUFUNKCYJNE MUSZĄ BYĆ
ZAMONTOWANE W ODLEGŁOŚCI min. 0,60m
OD OBRYSÓW WANIEI, UMYWALEK I ZLEWOMYWAKÓW.

- LEGENDA - OZNACZENIA**
- instalacja gazowa projektowana
 - instalacja gazowa istniejąca
 - PG** - piec gazowy dwufunkcyjny
 - KG** - kuchnia gazowa 4-ro palnikowa z piekarnikiem
 - G** - gazomierz
 - m1** - mieszkanie nr 1

Usługi Projektowe "KB"		mgr inż. Jerzy Sarma	
INWESTOR	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa, ul. P.O.W. 24	42-208 Częstochowa, ul. Ułgody 5 tel. 603 95 44 49 e-mail: jersysarm@o2.pl	SKALA 1:-
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 14 dz. nr ewid. 25, k.m. 150	DATA: czerwiec 2018r.	
TYTUŁ RYSUNKU	WIEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU ROZWINIĘCIE INSTALACJI PION NR 4, 5 I 6	Nr rys.	
Opracował:	mgr inż. Jerzy Sarma	Podpis	
Projektował:	mgr inż. Przemysław Gawron	Podpis	
Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Kowalczyk	Podpis	