

DTIZ.2611.5.2022

Częstochowa, dnia 08.04.2022r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa”

Tryb udzielenia zamówienia - tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt) 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.).

Odpowiedzi na zapytania z dnia 07.04.2022r.

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie **na podstawie art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do w/w postępowania wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

1/Proszę o podanie stawek podatku VAT dla poniższych lokali **ZADANIE 3:**

1. ul. Boya-Żeleńskiego 15/17 m. 4 :

podatek VAT w %

2. ul. Sobieskiego 13a m. 38:

podatek VAT w %

3. ul. Spółdzielczości 5 m.2:

podatek VAT w %

4. ul. Kilińskiego 14 m. 28:

podatek VAT w %

Odpowiedź:

Stawką podatku VAT dla Zadania 3 jest podatek VAT 8%.

Pytanie 2:

2/Proszę podać kolorystkę oraz parametry techniczne wykładziny podłogowej PCV oraz płytek dla lokali j.w.

Odpowiedź:

Podanie poniżej parametry techniczne są wymaganiami minimalnymi określonymi przez Zamawiającego:

1. Wykładzina PCV posadzkowa

Wykładzina o gr. 2,1 mm, klasie 23, gr.-P, z wywinięciem na ściany na wys. 10 cm lub z listwami przyściennymi plastikowymi. Przeznaczona jest do stosowania w obiektach o bardzo dużym natężeniu ruchu i w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

2. Wykładzina podłogowa PCV do kuchni i łazienek

Homogeniczna o gr. 1,4 – 1,6 mm. Przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, np. w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia, szkołach, przedszkolach, hotelach, placówkach handlowych, dworcach itp., zawierająca dodatek biostatów nadających jej odporność na działanie mikroorganizmów (bakterii, grzybów).

3. Podłoga - płytki

Płytki gresowe antypoślizgowe.

Wymagania minimalne :

- płytki gresowe
- grubość 10-15mm
- odporność na płamienie min. klasa 4.
- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm²,
- antypoślizgowość R = 10 lub większa wg DIN 51130,
- układanie na kleju samorozplewnym

Jako płytki podłogowe przewidziano zastosowanie płytek gresowych: należy stosować płytki nieszkliwione

- półmatowe, zabezpieczone antypoślizgowo.

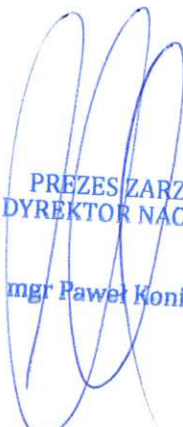
4. Ściany - płytki

- Nasiąkliwość wodna $\leq 10\%$
- Wytrzymałość na zginanie (MPa) wg ISO 10545-4 - min. 15 do 25
- Siła łamiąca (N) wg ISO 10545-4 - min 200 do 600
- odporne na płamienia, wg ISO 10545 -14 - min. kl 3 -H5

Kolorystyka wykładzin i płytek zostanie określona po uzgodnieniu z Zamawiającym, na podstawie udostępnionego przez Wykonawcę próbnika wybranego producenta.

PROKURENT

mgr Andrzej Gucziński


PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
mgr Paweł Konieczny